
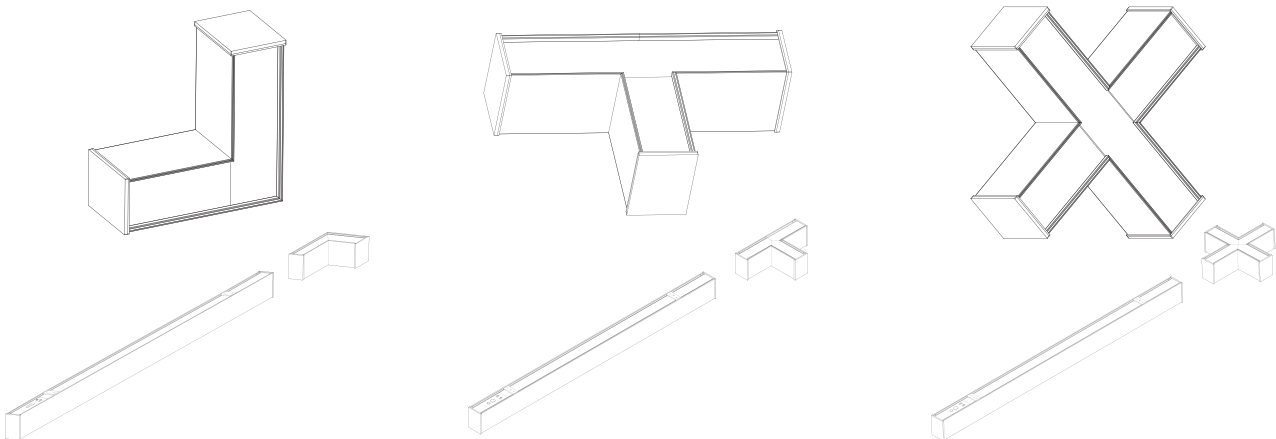


CCT & Power Linear Light  
إنارة معلقة متغيرة اللون والقدرة

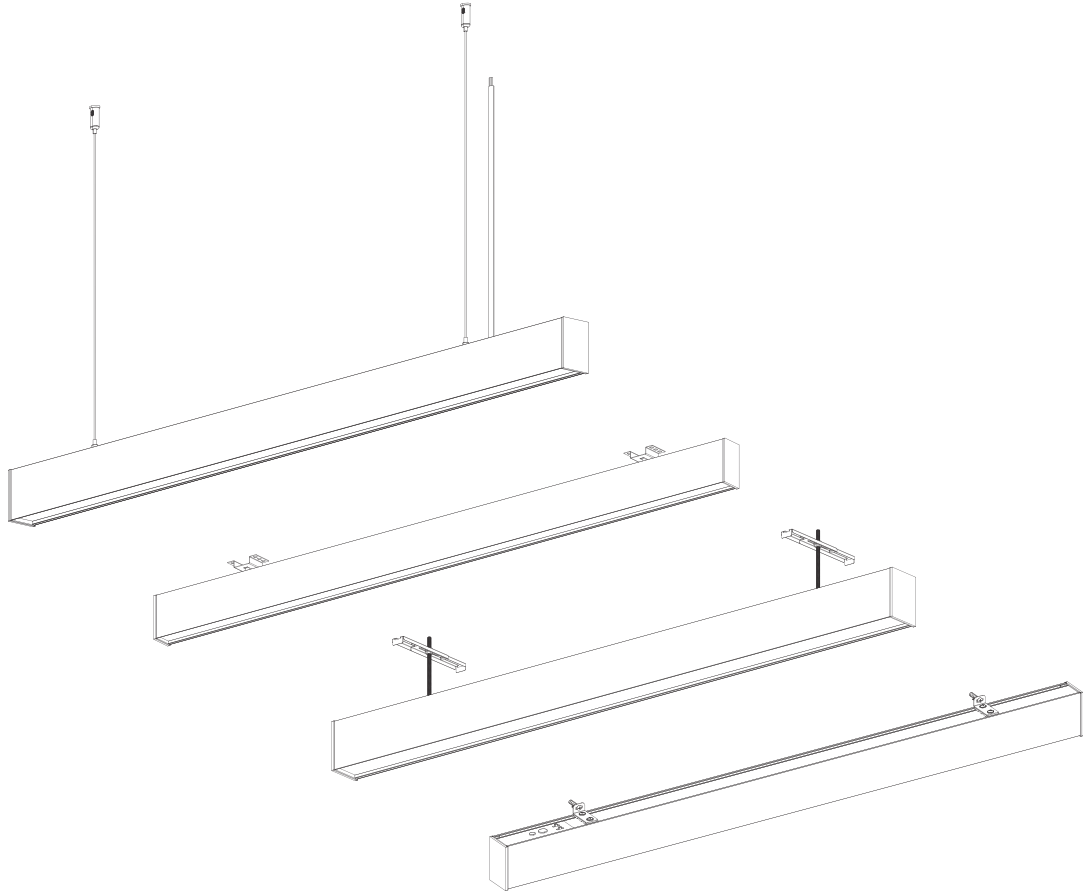

**Attentions:**

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid any risk.
- The light source in this luminaire can only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a qualified technician.
- Terminal block not provided. Installation shall be performed by a qualified electrician.

**تنبيهات**

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرين لوحدة الإنارة هذه، يجب استبداله حصرياً بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل بنفس الدرجة، وذلك لتجنب أي مخاطر.
- مصدر الضوء في وحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم. يجب استبداله فقط بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو فني مؤهل.
- المنتج لا يتضمن صندوق توصيل. يجب أن يتم التركيب بواسطة كهربائي مؤهل.

CCT & Power Linear Light  
إنارة معلقة متغيرة اللون والقدرة

Product Information									معلومات المنتج
Code No.	LI615738	LI615739	LI615740	LI615741	LI615742	LI615743	LI615744	LI615745	الـكود
Model No.	ILSCPPLLCCTB01	ILSCPPLLCCTW01	ILSCPPLLCCTB01	ILSCPPLLCCTW01	ILSCPPLLCCTB01	ILSCPPLLCCTW01	ILSCPPLLCCTB01	ILSCPPLLCCTW01	رقم الموديل
Power	40W		8.5W		12.5W		18W		القدرة
Changeable Power	24-32-40W		5-6.5-8.5W		8-10-12.5W		11-14-18W		القدرة القابلة للتغيير
Input Voltage	AC220-240V, 50/60Hz		DC104V						الجهد الكهربائي
CCT	CCT Tunable (3000K-4000K-5000K)								درجة حرارة اللون
Beam Angle	120°								زاوية الإضاءة
CRI	95								درجة الوضوح اللوني
TA	40°C								درجة الحرارة
IP	IP20								درجة الحماية
Warranty	5 years								الضمان
Product Size	L1000×W50×H72mm	L155*155×W50×H72mm		L256*155×W50×H72mm		L256*256×W50×H72mm		أبعاد المنتج	

ACCESSORIES & TOOLS  
ملحقات وأدوات التثبيت

Tools		الأدوات	
<b>A</b>	Suspension mounted accessories إكسسوارات تعليق	<b>B</b>	Surface mounted accessories إكسسوارات تركيب سطحي
	locking device 2pcs		surface mounted bracket 2pcs
	expanding rubber plug 2pcs		expanding rubber plug 8pcs
	4*30 self-tapping screw 2pcs		4*30 self-tapping screw 8pcs
	steel wire rope+upper and lower hoisting dock 2pcs		surface device 2pcs
<b>C</b>	Grille ceiling mounted accessories إكسسوارات شبكية للتركيب السقفي	<b>D</b>	Wall mounted accessories إكسسوارات تركيب جداري
	Square pass mounted flexible bracket 2pcs		wall mounted bracket 2pcs
	M5 full tooth rod 2pcs		expanding rubber plug 2pcs
	M5 hex nut 6pcs		4*30 self-tapping screw 2pcs
	M5 washer 6pcs		M4 screw 4pcs


# INSTALLATION STEPS

## خطوات التثبيت

### Single Linear Light – Suspension Mount Installation Instructions

### تعليمات تركيب وحدة الإضاءة الخطية المفردة بنظام التعليق


1

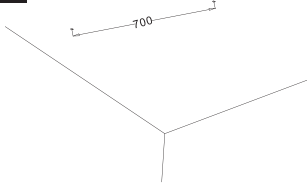

(Figure 1)


Mark two hole positions on the installation ceiling, ensuring a distance of 700mm between them. Drill the holes at the marked positions using an impact drill (see Figure 1-2).

قم بتحديد موضعي الفتحتين على سقف التركيب مع مراعاة أن تكون المسافة بينهما ٧٠٠ ملم. بعد ذلك، استخدم مثقاب التأثير لثقب الفتحتين في المواضع المحددة (انظر الشكل ١-٢).

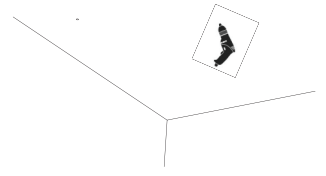

(Figure 2)


2

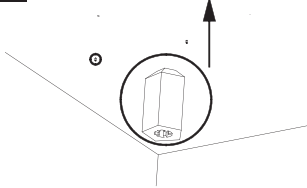

(Figure 3)


Insert the expansion bolt into the drilled hole (as shown in Figure 3-4).

قم بتثبيت مسمار التمدد داخل الفتحة التي تم ثقبها مسبقاً (كما هو موضح في الشكل ٣-٤).

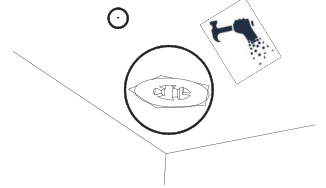

(Figure 4)


3

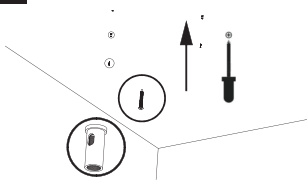

(Figure 5)


Use the provided screws to secure the hanging rope base into the drilled holes (see Figure 5-6).

استخدم المسامير المرفقة لتثبيت قاعدة الحبل المعلق داخل الفتحات المحفورة (انظر الشكل ٥-٦).

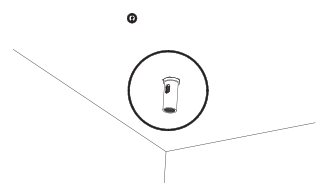

(Figure 6)

4

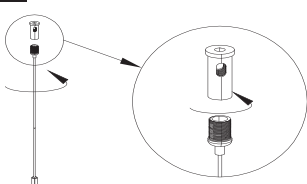

(Figure 7)


Securely snap the hanging rope into the hanging hook (see Figure 7-8).

قم بتثبيت الحبل المعلق بإحكام داخل الخُطاف المخصَّص للتعليق (انظر الشكل ٧-٨).



(Figure 8)


5

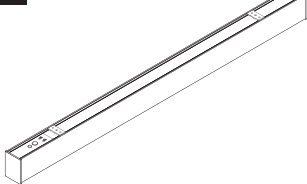

(Figure 9)


Remove the DIP switch cover, the nearby end cap, and the rubber plug on the DIP switch cover (see Figure 9-10).

قم بإزالة غطاء مفتاح الـDIP، وغطاء النهاية المجاور له، بالإضافة إلى السدادة المطاطية المثبتة على غطاء مفتاح الـDIP (انظر الشكل ٩-١٠).

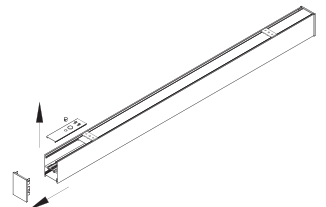

(Figure 10)


6

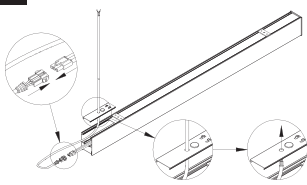

(Figure 11)


Pass the AC cable through the hole of the DIP switch cover, then connect the female connector of the AC cable to the male connector of the light fixture cable (see Figure 11-12).

مرّر كابل التيار المتردد (AC) عبر فتحة غطاء مفتاح الـDIP، ثم قم بتوصيل الموصل الأنثوي لكابل التيار المتردد بالموصل الذكري لكابل وحدة الإضاءة (انظر الشكل ١١-١٢).

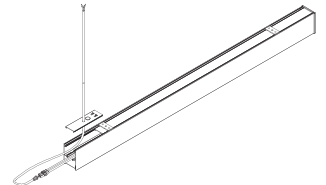

(Figure 12)


7

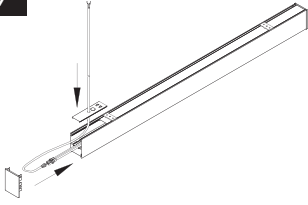

(Figure 13)


Place the connected AC cable into the groove of the light fixture body, then install the DIP switch cover and the end caps (see Figure 13-14).

ضع كابل التيار المتردد المتصل داخل مجرى جسم وحدة الإضاءة، ثم قم بتركيب غطاء مفتاح DIP وأغطية النهايات (انظر الشكل ١٣-١٤).

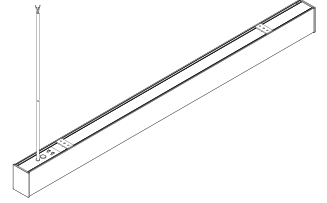

(Figure 14)


8

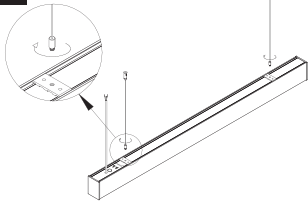

(Figure 15)


Insert the dock screw into the mounting bracket, and ensure that the suspension rope is positioned vertically and perpendicular to the ceiling (see Figure 15-16).

قم بإدخال مسمار القاعدة في الحامل المثبت، وتأكد من أن الحبل المعلق في وضع عمودي ومتعامد مع السقف (انظر الشكل ١٥-١٦).

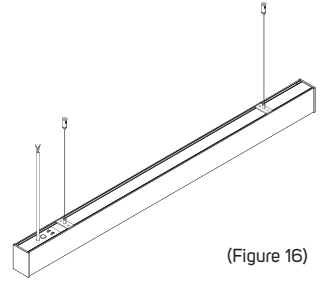

(Figure 16)


9

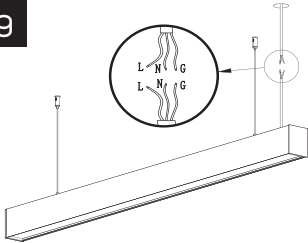

(Figure 17)

Connect the fixture's power cable to the mains supply: connect the L (brown) wire to the live wire, the N (blue) wire to the neutral wire, and the yellow-green wire to the ground wire (see Figure 11-12).

قم بتوصيل كابل طاقة وحدة الإضاءة بمصدر التيار الرئيسي، وذلك بربط السلك البني (L) بالسلك الحي، والسلك الأزرق (N) بالسلك الحيادي، والسلك الأصفر-الأخضر بسلك الأرض (انظر الشكل ١١-١٢).

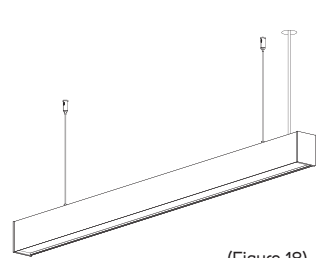


(Figure 18)

## Linear Light – Surface Mount Installation Instructions

## تعليمات تركيب وحدة الإضاءة الخفية على السطح

1

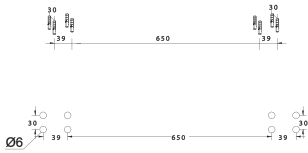

(Figure 1)


Drill holes in the ceiling as shown in the figure. Insert the expansion plugs one by one, then secure the ceiling bracket using self-tapping screws (see Figure 1-2).

قم بتقريب الفتحات في السقف كما هو موضح في الشكل، ثم أدخل سدادات التمدد واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك ثبت حامل السقف باستخدام مسامير ذاتية اللولبية (انظر الشكل ١-٢).



(Figure 2)


2

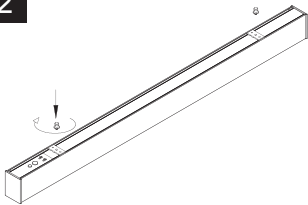

(Figure 3)


Insert the ceiling screws into the mounting bracket, ensuring that the distance between the bracket screws is 695 mm (see Figure 3-4).

قم بإدخال مسامير السقف في الحامل المثبت، مع التأكد من أن المسافة بين مسامير الحامل المثبت تبلغ ٦٩٥ ملم (انظر الشكل ٣-٤).

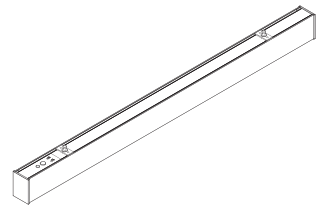

(Figure 4)


3

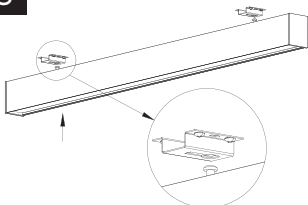

(Figure 5)

After repeating steps 5, 6, 7, and 9 of the suspension wire installation, align the installation screws on the light fixture body with the keyholes on the ceiling mount. Insert the light fixture from below and push it forward until it reaches the secured position (see Figure 5-6).

بعد تكرار الخطوات ٥ و ٦ و ٧ و ٩ الخاصة بتركيب سلك التعليق، قم بمحاذاة مسامير التركيب الموجودة على جسم وحدة الإضاءة مع فتحات المفتاح في حامل السقف، ثم أدخل وحدة الإضاءة من الأسفل وادفعها للأمام حتى تثبت في موضعها النهائي (انظر الشكل ٥-٦).




(Figure 6)

## Linear Light – Grille Ceiling Mount Installation Instructions


## تعليمات تركيب وحدة الإضاءة الخطية على السقف المرّج

1

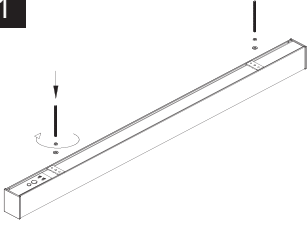


(Figure 1)

Use nuts and washers to secure the full-thread rod into the mounting bracket (see Figure 1-2).  
استخدم الصواميل والغسالات لتثبيت قضيب كامل الخيوط داخل الحامل المثبت (انظر الشكل 1-1).

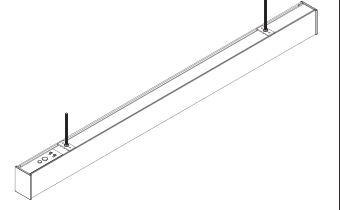

(Figure 2)


2

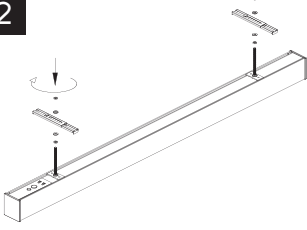

(Figure 3)


Use nuts and washers to secure the telescopic square pass bracket to the full-thread rod, and adjust the relative height of the square pass bracket and the light fixture so that they align with the top of the square pass bracket (as shown in Figures 3-4).

استخدم الصواميل والغسالات لتثبيت الحامل المرّج القابل للتمديد على القضيب كامل الخيوط، ثم قم بضبط الارتفاع النسبي للحامل المرّج ووحدة الإضاءة بحيث يكونا في مستوى الجزء العلوي للحامل المرّج (كما هو موضح في الشكلين 3-4).

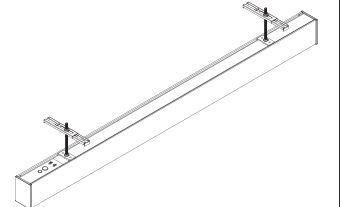

(Figure 4)


3

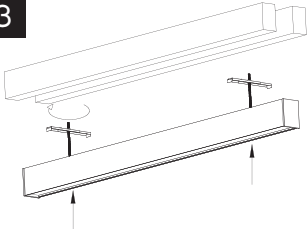

(Figure 5)

After repeating steps 5, 6, 7, and 9 of the suspension wire installation, rotate the square pass bracket to keep the light fixture horizontal. Then snap the light fixture into the square ceiling. Rotate the square pass bracket again to position the light fixture on top of the square ceiling (see Figure 5-6).

بعد تكرار الخطوات 5 و 6 و 7 و 9 من عملية تركيب سلك التعليق، قم بتدوير الحامل المرّج للحفاظ على وحدة الإضاءة أفقية، ثم ثبت وحدة الإضاءة في السقف المرّج. بعد ذلك، قم بتدوير الحامل المرّج مرة أخرى لوضع وحدة الإضاءة في الأعلى فوق السقف المرّج (انظر الشكل 5-6).

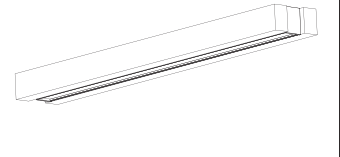


(Figure 6)

## Linear Light – Wall-Mounted Installation Instructions

## تعليمات تركيب وحدة الإضاءة الخطية على الحائط

1

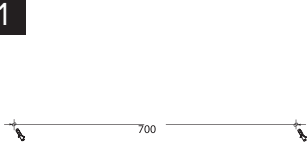

(Figure 1)


Drill two 6 mm diameter holes at the designated installation location on the wall, spaced 700mm apart, and insert the expansion plugs (see Figure 1-2).

قم بتقب فتحتين بقطر 6 ملم في الموقع المخصص للتركيب على الحائط، مع ترك مسافة 700 ملم بينهما، ثم أدخل سدادات التمدد (انظر الشكل 1-2).



(Figure 2)


2

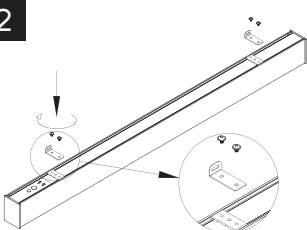

(Figure 3)


Use screws to secure the wall-mounted bracket to the installation bracket on the back of the light fixture (see Figure 3-4).

استخدم المسامير لتثبيت الحامل المرّج المثبت على الحائط في الحامل المثبت الموجود على الجزء الخلفي من وحدة الإضاءة (انظر الشكل 3-4).

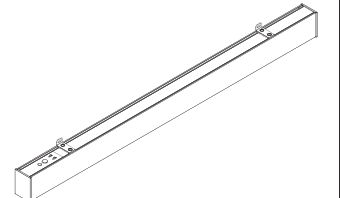

(Figure 4)


3

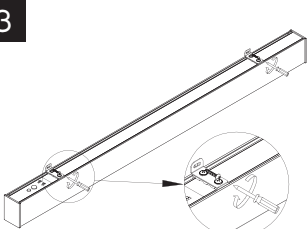

(Figure 5)


Use self-tapping screws to align with the mounting holes on the wall-mounted bracket and secure the light fixture to the wall (see Figure 5-6).

استخدم مسامير ذاتية اللولبية لمحاذاة فتحات التركيب في الحامل المثبت على الحائط وتثبيت وحدة الإضاءة على الحائط (انظر الشكل 5-6).

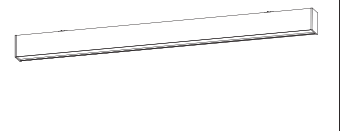

(Figure 6)


1

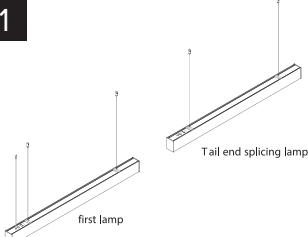

(Figure 1)


The installation of the first light fixture follows the same method as a single light installation. When connecting the lights, remove the end cap of the first light (located far from the DIP switch) and the end cap of the second light (located near the DIP switch) (see Figure 1-2).

يتم تركيب أول وحدة إضاءة بنفس طريقة تركيب الوحدة المفردة. عند توصيل الوحدات، يجب إزالة غطاء النهاية للوحدة الأولى (الواقعة بعيدًا عن مفتاح DIP) وغطاء النهاية للوحدة الثانية (الواقعة بالقرب من مفتاح DIP) (انظر الشكل 1-1).

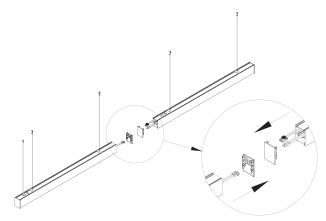

(Figure 2)


2

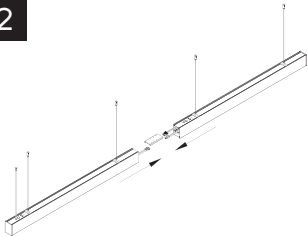

(Figure 3)


Place the joint piece into the groove on the back of the light fixture. Pull out the cables with connectors from both lights and connect them together, ensuring that only the white connectors are connected (see Figure 3-4).

ضع قطعة الوصلة داخل مجرى الجزء الخلفي من وحدة الإضاءة. اسحب الكابلات المزودة بالموصلات من الودعتين وقم بتوصيلها معًا. مع التأكد من توصيل الموصلات البيضاء فقط (انظر الشكل 3-4).

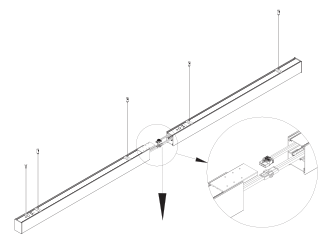

(Figure 4)

3

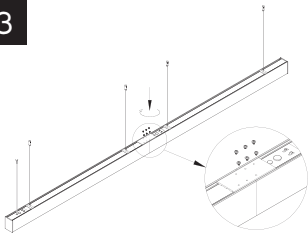


(Figure 5)

After positioning the joint piece in the middle between the two lights, secure it with screws, ensuring there are no visible gaps after assembly.

Note: After internally connecting up to 16 Luminaires, you can connect an additional power cable and continue connecting (see Figure 5-6).

بعد وضع قطعة الوصلة في الموقع الأوسط بين الودعتين، تثبتها بالمسامير مع التأكد من عدم وجود أي فراغات واضحة بعد التركيب. ملاحظة: بعد توصيل ما يصل إلى 16 وحدة إضاءة داخليًا، يمكنك توصيل كابل طاقة إضافي ومتابعة عملية الربط (انظر الشكل 5-6).

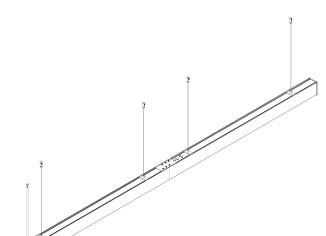


(Figure 6)

Lighting Fixture – L-Shaped Connector Installation Instructions

تعليمات تركيب وحدة الإضاءة مع الموصل على شكل حرف L


1

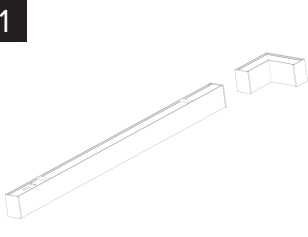

(Figure 1)


Prepare one light fixture and one L-shaped connector. Remove the two end caps of the connector, the upper cover, the bracket, and the DIP switch cover of the light. Then pull out the cable with the plug from inside the light (see Figure 1-2).

حضر وحدة إضاءة واحدة وموصلًا على شكل حرف L. قم بإزالة غطاءَي النهاية للموصل، والغطاء العلوي، والحامل، وغطاء مفتاح DIP للوحدة، ثم اسحب الكابل المزود بالموصل من داخل الوحدة (انظر الشكل 1-2).

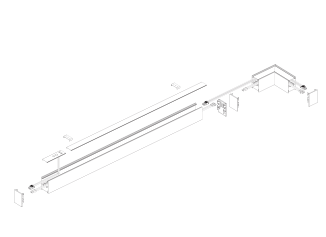

(Figure 2)


2

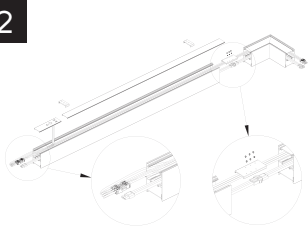

(Figure 3)


Connect the cable from the PCB of the L-shaped connector (red plug) to the red plug of the light's DIP switch. Then, connect the cable inside the L-shaped connector (white plug) to the light's cable (white plug). Return all connected cables to their original positions. After installing the DIP switch cover, bracket, and upper cover of the light, use the joint piece to secure the L-shaped connector and the light fixture together (see Figure 3-4).

قم بتوصيل الكابل المتصل بلوحة الدائرة المطبوعة (PCB) للموصل على شكل حرف L (الكابل ذو الموصل الأحمر) مع الموصل الأحمر لمفتاح DIP للوحدة. ثم قم بتوصيل الكابل الموجود داخل الموصل على شكل حرف L (الموصل الأبيض) مع كابل الوحدة (الموصل الأبيض). أعد جميع الكابلات المتصلة إلى مواقعها الأصلية. وبعد تركيب غطاء مفتاح DIP والحامل والغطاء العلوي للوحدة، استخدم قطعة الوصلة لتثبيت الموصل على شكل حرف L والوحدة معًا (انظر الشكل 3-4).

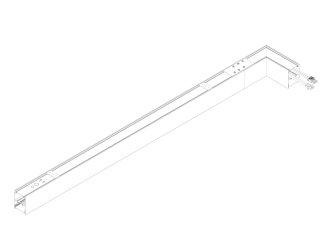

(Figure 4)

3

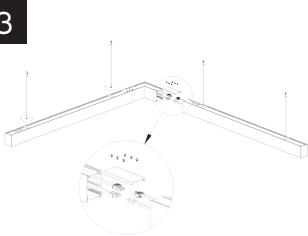


(Figure 5)

After securing the connected light fixture with the suspension wire, start connecting the next light. During assembly, only remove the end cap near the DIP switch, pulling out the internal cables, and connect them (white plug to white plug, red plug to red plug). Then secure the light fixture and the L-shaped connector together using the joint piece (see Figure 5-6).

Note: After internally connecting up to 16 Luminaires, you can connect an additional power cable and continue connecting


بعد تثبيت وحدة الإضاءة المتصلة بواسطة سلك التعليق، ابدأ بتوصيل وحدة الإضاءة التالية. عند التركيب، يلزم فقط إزالة غطاء النهاية القريب من مفتاح DIP، وسحب الكابلات الداخلية، ثم توصيلها (الموصل الأبيض مع الموصل الأبيض، والموصل الأحمر مع الموصل الأحمر). بعد ذلك، ثبت وحدة الإضاءة والموصل على شكل حرف L باستخدام قطعة الوصلة (انظر الشكل 5-6).

ملاحظة: بعد توصيل ما يصل إلى 16 وحدة إضاءة داخليًا، يمكنك توصيل كابل طاقة إضافي ومتابعة

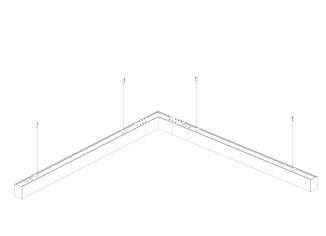

(Figure 6)


1

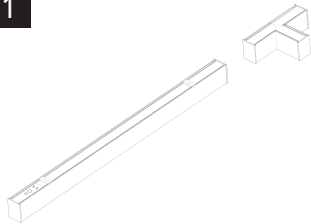

(Figure 1)


Prepare one light fixture and one T-shaped connector. Remove the two end caps of the connector, the upper cover, the bracket, and the DIP switch cover of the light. Then pull out the cable with the plug from inside the light (see Figure 1-2).

حضر وحدة إضاءة واحدة وموصلًا على شكل حرف T. قم بإزالة غطاءئي النهاية للموصل، والغطاء العلوي، والحامل، وغطاء مفتاح DIP للوحدة. ثم اسحب الكابل المزود بالموصل من داخل الوحدة (انظر الشكل 1-1).

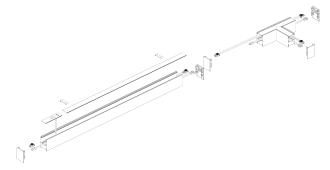

(Figure 2)


2

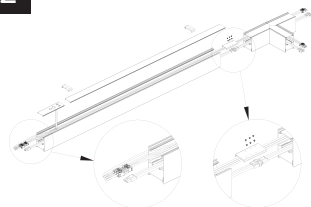

(Figure 3)


Connect the cable from the PCB of the T-shaped connector (red plug) to the red plug of the light's DIP switch. Then, connect the cable inside the T-shaped connector (white plug) to the light's cable (white plug). Return all connected cables to their original positions. After installing the DIP switch cover, bracket, and upper cover of the light, use the joint piece to secure the T-shaped connector and the light fixture together (see Figure 3-4).

قم بتوصيل الكابل المتصل بلوحة الدائرة المطبوعة (PCB) للموصل على شكل حرف T (الكابل ذو الموصل الأحمر) مع الموصل الأحمر لمفتاح DIP للوحدة. ثم قم بتوصيل الكابل الموجود داخل الموصل على شكل حرف T (الموصل الأبيض) مع كابل الوحدة (الموصل الأبيض). أعد جميع الكابلات المتصلة إلى مواقعها الأصلية، وبعد تركيب غطاء مفتاح DIP والحامل والغطاء العلوي للوحدة، استخدم قطعة الوصلة لتثبيت الموصل على شكل حرف T والوحدة معًا (انظر الشكل 3-4).

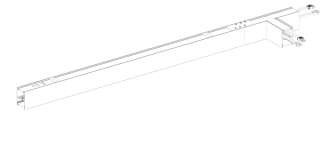

(Figure 4)

3

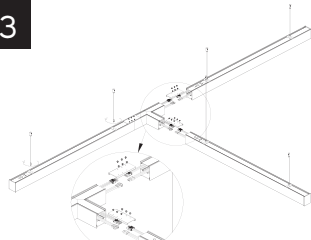


(Figure 5)

After securing the connected light fixture with the suspension wire, start connecting the next light. During assembly, only remove the end cap near the DIP switch, pull out the internal cables, and connect them (white plug to white plug, red plug to red plug). Then secure the light fixture and the T-shaped connector together using the joint piece (see Figure 5-6).

**Note:** After internally connecting up to 16 Luminaires, you can connect an additional power cable and continue connecting


بعد تثبيت وحدة الإضاءة المتصلة بواسطة سلك التعليق، ابدأ بتوصيل وحدة الإضاءة التالية. عند التركيب، يلزم فقط إزالة غطاء النهاية القريب من مفتاح DIP، وسحب الكابلات الداخلية، ثم توصيلها (الموصل الأبيض مع الموصل الأبيض، والموصل الأحمر مع الموصل الأحمر). بعد ذلك، ثبت وحدة الإضاءة والموصل على شكل حرف T باستخدام قطعة الوصلة (انظر الشكل 5-6).

**ملاحظة:** بعد توصيل ما يصل إلى 16 وحدة إضاءة داخليًا، يمكنك توصيل كابل طاقة إضافي ومتابعة

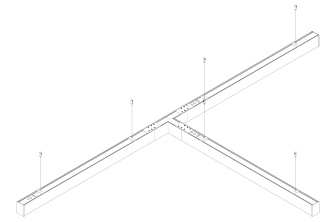

(Figure 6)


1

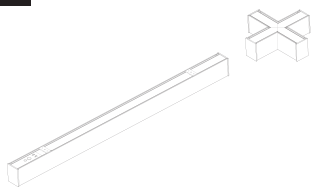

(Figure 1)


Prepare one light fixture and one X-shaped connector. Remove the two end caps of the connector, the upper cover, the bracket, and the DIP switch cover of the light. Then pull out the cable with the plug from inside the light (see Figure 1-2).

حضر وحدة إضاءة واحدة وموصلًا على شكل حرف X. قم بإزالة غطاءئي النهاية للموصل، والغطاء العلوي، والحامل، وغطاء مفتاح DIP للوحدة. ثم اسحب الكابل المزود بالموصل من داخل الوحدة (انظر الشكل 1-1).

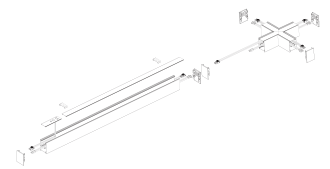

(Figure 2)


2

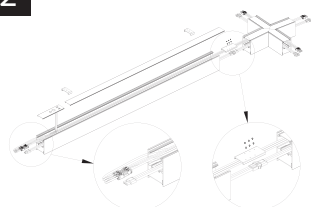

(Figure 3)


Connect the cable from the PCB of the X-shaped connector (red plug) to the red plug of the light's DIP switch. Then, connect the cable inside the X-shaped connector (white plug) to the light's cable (white plug). Return all connected cables to their original positions. After installing the DIP switch cover, bracket, and upper cover of the light, use the joint piece to secure the X-shaped connector and the light fixture together (see Figure 3-4).

قم بتوصيل الكابل المتصل بلوحة الدائرة المطبوعة (PCB) للموصل على شكل حرف X (الكابل ذو الموصل الأحمر) مع الموصل الأحمر لمفتاح DIP للوحدة. ثم قم بتوصيل الكابل الموجود داخل الموصل على شكل حرف X (الموصل الأبيض) مع كابل الوحدة (الموصل الأبيض). أعد جميع الكابلات المتصلة إلى مواقعها الأصلية، وبعد تركيب غطاء مفتاح DIP والحامل والغطاء العلوي للوحدة، استخدم قطعة الوصلة لتثبيت الموصل على شكل حرف X والوحدة معًا (انظر الشكل 3-4).

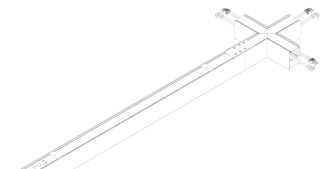

(Figure 4)

3

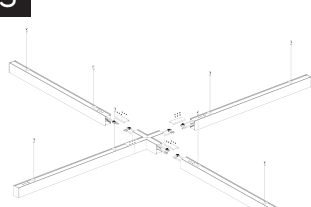


(Figure 5)

After securing the connected light fixture with the suspension wire, start connecting the next light. During assembly, only remove the end cap near the DIP switch, pull out the internal cables, and connect them (white plug to white plug, red plug to red plug). Then secure the light fixture and the X-shaped connector together using the joint piece (see Figure 5-6).


**Note:** After internally connecting up to 16 Luminaires, you can connect an additional power cable and continue connecting

بعد تثبيت وحدة الإضاءة المتصلة بواسطة سلك التعليق، ابدأ بتوصيل وحدة الإضاءة التالية. عند التركيب، يلزم فقط إزالة غطاء النهاية القريب من مفتاح DIP، وسحب الكابلات الداخلية، ثم توصيلها (الموصل الأبيض مع الموصل الأبيض، والموصل الأحمر مع الموصل الأحمر). بعد ذلك، ثبت وحدة الإضاءة والموصل على شكل حرف X باستخدام قطعة الوصلة (انظر الشكل 5-6).

**ملاحظة:** بعد توصيل ما يصل إلى 16 وحدة إضاءة داخليًا، يمكنك توصيل كابل طاقة إضافي ومتابعة

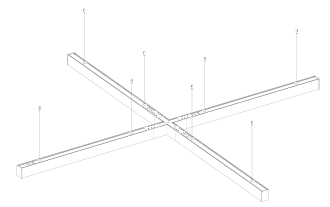


(Figure 6)



Adjust the power level of the fixture by moving the DIP switch according to the arrow marked direction.

قم بضبط مستوى الطاقة للوحدة عن طريق تحريك مفتاح DIP وفقاً لاتجاه السهم المشار إليه.

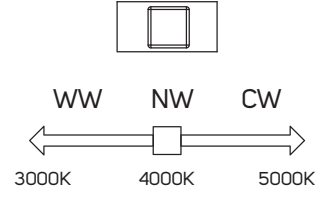

Adjust the CCT level of the fixture by moving the DIP switch according to the arrow marked direction.

قم بضبط درجة حرارة اللون (CCT) للوحدة عن طريق تحريك مفتاح DIP وفقاً لاتجاه السهم المشار إليه.

## WARNING:



## تحذيرات:

- This product is an indoor special light for common environment, the following environmental conditions cannot be used
  - Ceilings that cannot support the weight of the fixture
  - Humid place, humidity  $\geq 80\%$  RH
  - Places which with dust, corrosive gases occur
  - Place for thermal insulation on the ceiling
  - At the air conditioning vent or air vent
  - Outdoor
  - Sloping. Bump ceiling
  - Place of direct sunlight
  - Place of shock
- Ensure that the installation is carried out by a qualified technician holding the relevant certification.
- The Lights are driven by AC220-240V, please confirm Before wiring, it is forbidden to access the power grid outside the voltage range.
- Separate wiring for lighting circuits and other power circuits (such as air conditioners or high-power electric equipment)
- Before maintenance and installation of the light, make sure that the power supply has been cut off and the wiring is correct before turning on the power.
- Please do not disassemble or modify the lights (risk of electric shock, fire, drop, failure)
- When the lighting is on and off, the Luminaire is in a high temperature state. Do not touch the light. (Risk of burns)
- Do not operate with wet hands. (Risk of electricity shock)

- هذا المنتج عبارة عن ضوء داخلي مخصص للبيئات العادية، ولا يمكن استخدامه في الظروف البيئية التالية
  - الأسقف التي لا يمكنها تحمل وزن وحدة الإضاءة
  - الأماكن الرطبة، حيث تكون الرطوبة  $\leq 80\%$ .
  - الأماكن التي تحتوي على غبار أو غازات تآكلية
  - الأماكن التي تحتوي على عزل حراري في السقف
  - منافذ أو فتحات التكييف الهوائي
  - الأماكن الخارجية
  - الأسقف المائلة أو غير المستوية
  - الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة
  - الأماكن المعرضة للاهتزاز أو الصدمات
- يجب التأكد من أن فني التركيب حاصل على شهادة مؤهلة ذات صلة لتفادي أخطار الحوادث الأمنية.
- يتم تشغيل وحدة الإضاءة بواسطة تيار متردد 220-240 فولت، يُرجى التأكد من ذلك قبل التوصل، ويُمنع توصيلها بشبكة كهربائية خارج هذا النطاق.
- يجب فصل دوائر الإضاءة عن دوائر الطاقة الأخرى (مثل أجهزة التكييف أو المعدات الكهربائية عالية القدرة).
- قبل صيانة أو تركيب وحدة الإنارة، تأكد من فصل مصدر التيار الكهربائي، وأن التوصيلات صحيحة قبل إعادة تشغيل الكهرباء.
- يُرجى عدم تفكيك أو تعديل وحدة الإنارة تجنباً لخطر الصعق الكهربائي، الحريق، السقوط أو التعطل.
- عند تشغيل أو إطفاء الإضاءة، تكون وحدة الإنارة في حالة حرارة مرتفعة. لا تلمس الوحدة.
- لا تستخدم يديك المبللتين أثناء التشغيل.

## Additional Notes:

## ملاحظات إضافية :

- The actual power of this product is between 90% -110% of the nominal power. (Construction wiring needs to consider the load current carrying capacity of the wire)
- The stress point on the ceiling of the light installation area must be more than 4 times the weight of the Luminaire.
- The use of this Luminaire must not violate any fire regulations. (Risk of fire)
- Non-user replacement light source: The light source in this fixture should be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person. (Risk of product failure)
- If you notice abnormal conditions such as smoke or odor, please cut off the power immediately and consult the construction company. (Risk of fire).

- القدرة الفعلية لهذا المنتج تتراوح بين 90% إلى 110% من القدرة الاسمية. (يجب أخذ قدرة تحمل تيار الحمل للأسلاك التوصيل في الاعتبار عند تنفيذ التمديدات).
- يجب أن تكون نقطة التثبيت في السقف قادرة على تحمل وزن يزيد عن 4 مرات من وزن وحدة الإنارة.
- يجب ألا يتعارض استخدام هذه الوحدة مع أي لوائح خاصة بمكافحة الحرائق.
- مصدر الضوء في هذه الوحدة غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم؛ يجب أن يتم استبدال مصدر الضوء من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بشكل مماثل. (خطر تعطل المنتج).
- في حال ملاحظة ظروف غير طبيعية مثل الدخان أو الرائحة، يُرجى فصل التيار الكهربائي فوراً والتواصل مع شركة الإنشاء. (خطر الحريق).